


Mod: MELODY PLUS

Production code:

MY150PBCG170H
MY200PBCG170H
MY250PBCG170H
MY300PBCG170H
MY350PBCG170H
MY400PBCG170H
MY150PBCG070H
MY200PBCG070H
MY250PBCG070H
MY300PBCG070H
MY350PBCG070H
MY400PBCG070H
MY150PBCG020H
MY200PBCG020H
MY250PBCG020H
MY300PBCG020H
MY350PBCG020H
MY400PBCG020H

Ref. Diamond

MY15/A1-VV/R2
MY20/A1-VV/R2
MY25/A1-VV/R2
MY30/A1-VV/R2
MY35/A1-VV/R2
MY40/A1-VV/R2
MY15/B1-VV/R2
MY20/B1-VV/R2
MY25/B1-VV/R2
MY30/B1-VV/R2
MY35/B1-VV/R2
MY40/B1-VV/R2
MY15/C1-VV/R2
MY20/C1-VV/R2
MY25/C1-VV/R2
MY30/C1-VV/R2
MY35/C1-VV/R2
MY40/C1-VV/R2

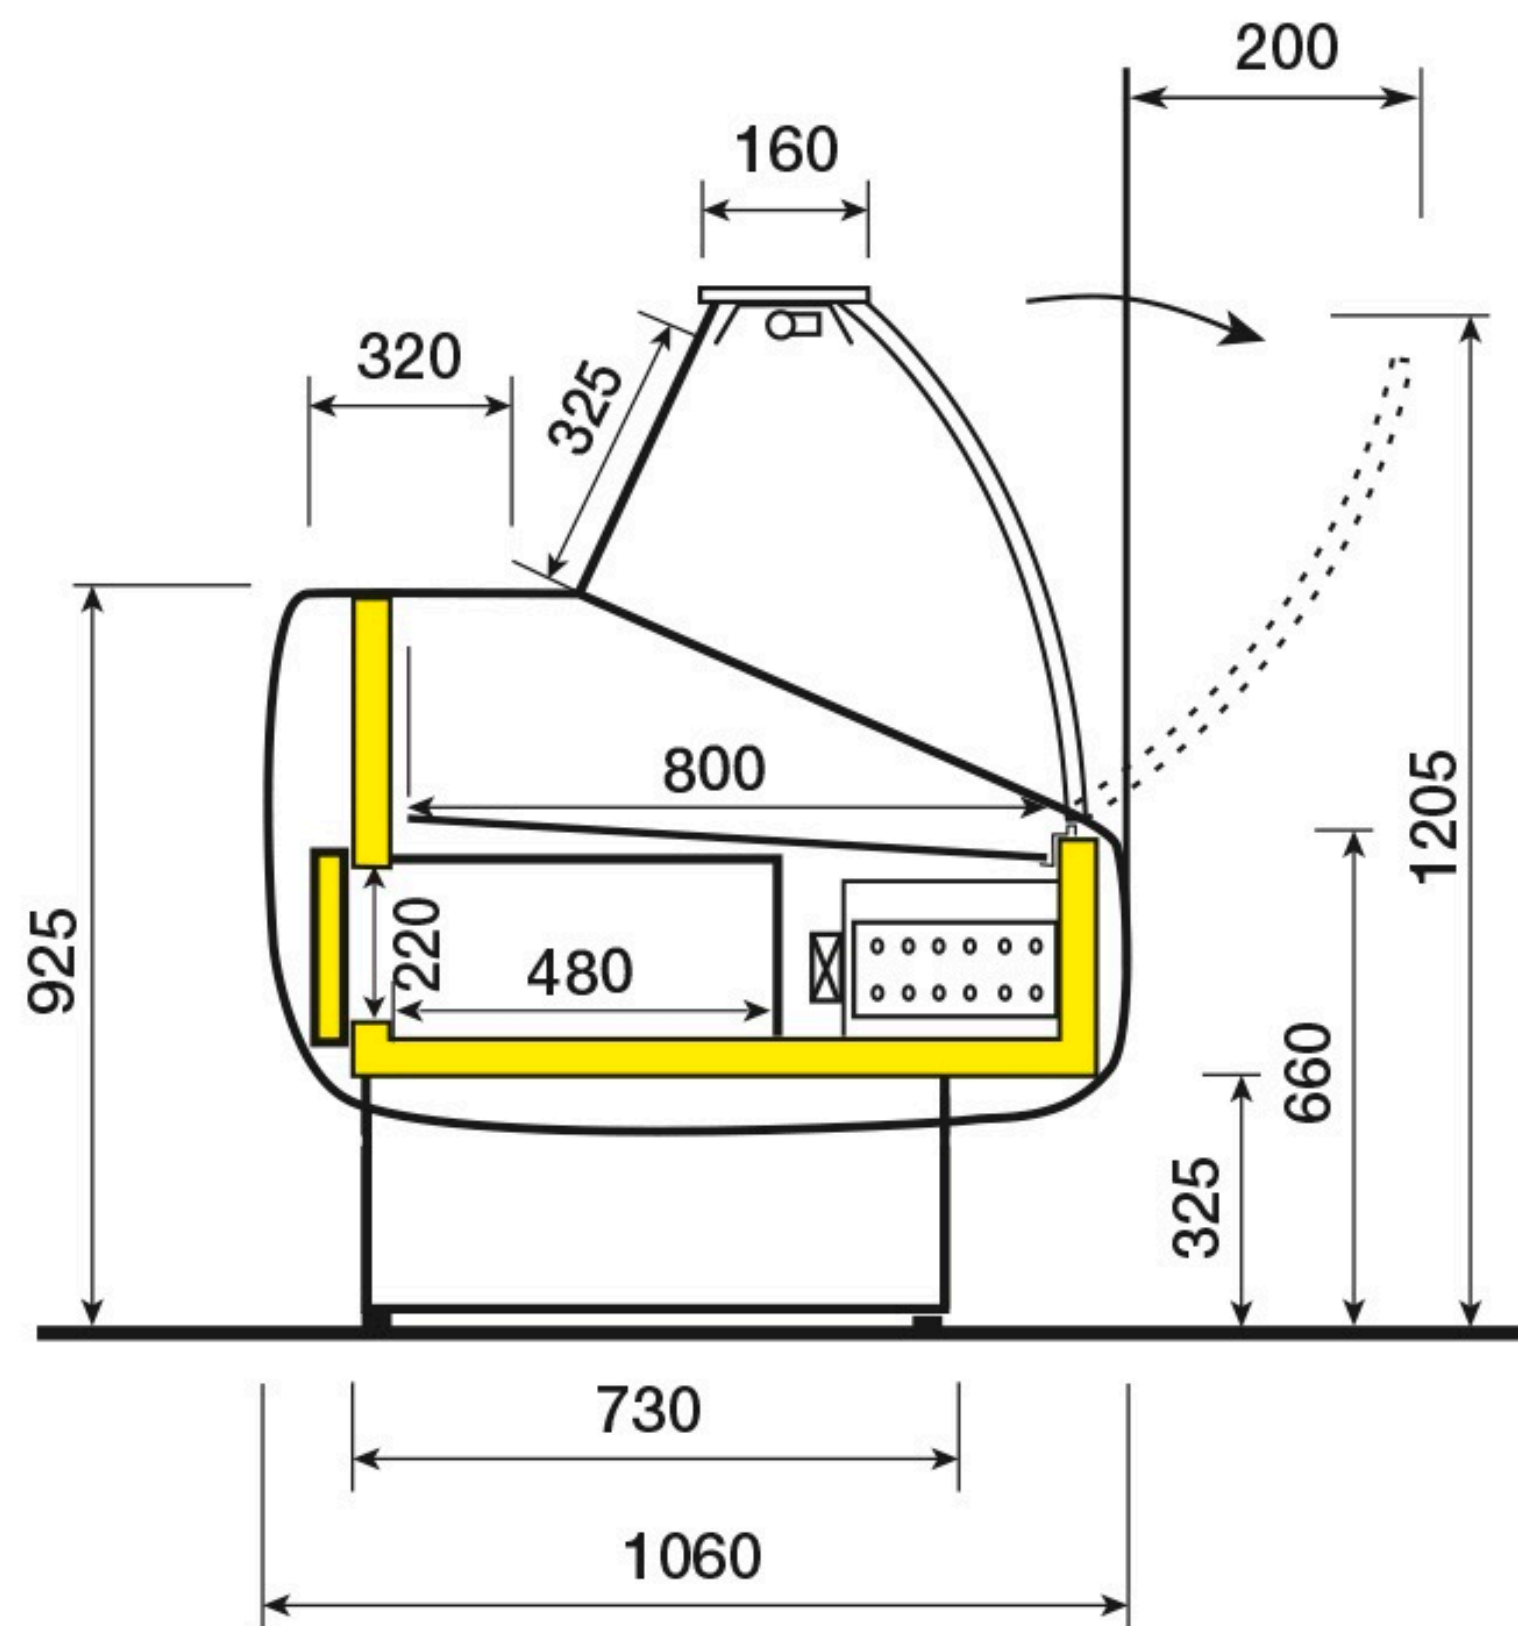

MODELLO	LUNG. LENGTH LAENGE LONGUEUR	MOTORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESSEUR	ILLUMINAZIONE LIGHTING BELEUCHTUNG ILLUMINATION	QUANTITA' GAS GAS QUANTITY GAS MENGE QUANTITE' DE GAS (KG.) R404	TIPO DI GAS KIND OF GAS GAS-TYP TIPE DE GAZ	HP	Potenza frigorifera Refrigeration power Kälteleistung Puissance frigorifique Watt (-10°C)	Watt assorbiti Watt absorbed Nennleistungsaufnahme Watts absorbés	Assorbimento Ventilatori Fab absorption Luefteraufnahmen Absorption ventilateurs (W)
MELODY	VENTILATO - UMLUFT - AIRY - VENTILE - VENTILADA								
	150	NEU6210U	1 x 28w	0,110	R 290	1/2 HP	690	373	1x18
	200	NEK6213U	1 x 35w	0,150	R 290	1/2+ HP	873	537	1x18
	250	NEU6217U	2 x 21w	0,147	R 290	3/4+ HP	1115	550	2x18
	300	NT6222U	2 x 28w	0,150	R 290	1- HP	1358	845	3x18
	350	2 X NEK6213U	2 x 35w	2 X 0,150	R 290	2 X 1/2+ HP	2 X 873	2 X 537	3x18
	400	2 X NEK6213U	2 x 35w	2 X 0,150	R 290	2 X 1/2+ HP	2 X 873	2 X 537	4x18
I dati delle unità si riferiscono alla versione con gruppo incorporato. Per la versione gruppo a distanza il calcolo deve essere fatto dal frigorista. The data of the units refer to the version with built-in unit. For the version with remote unit, the calculation has to be made by the technician. Die Angaben des Kühlaggregats sind für die Ausführung mit eingebautem Aggregat. Für die Ausführung mit externem Aggregat die Kalkulation muss vom Kälte-Techniker gemacht werden. Les données du groupe sont pour la version avec groupe incorporé. Pour la version avec groupe à distance le calcul doit être fait par le frigoriste.									