

06/2018

Mod: DBT51/TS-GX

Production code: ABV5005-DM (CER. SINISTRA)



Diamond
catering equipment


COLLEGAMENTI ELETTRICI - ELECTRICAL CONNECTION
BRANCHEMENT ELECTRIQUE - ELEKTROANSCHLUSS
CONEXÃO ELÉTRICA

	IT	GB	FR	DE	PT
F1 F2	Fusibili	Fusible	Fuse	Drahtsicherung	Fusíveis
C	Compressore	Compressor	Compresseur	Kompressor	Compressor
MP	Microporta	Door microswitch	Microinterrupteur r porte	Türschalter	Micro da porta
RSC	Resistenza Riscaldamento Cella	Room Heater	Chauffe Chambre	Raumheizung	calentador de habitación
RST	Resistenza Stipite	Anti- condensation element	Resistance montant	Widerstand turpfosten	Resistência do quadro da porta
RCC	Resistenza Carter Compressore	Compressor Heater	Chauffe- compresseur	Kompressorheizu ng	Resistência Compressor
VC1 VC2	Ventilatore condensatore	Condenser fan	Ventilateur condenseur	Kondensatorvent ilator	Ventilador do condensador (somente ventilados)
VE1 VE2	Ventilatore Evaporatore	Evaporator fan	Ventilateur évaporateur	Verdampferventil ator	Micro ventilador evaporador
VS DEF	Valvola solenoid (gas caldo)	Hot gas valve	Vanne gaz chaud	Heißgas-Ventil	Válvula gás quente
RP	Sonda cella	Cell probe	Sonde cellule	Zellenfühler	Sonda câmara
EP	Sonda evaporatore	Evaporator probe	Sonde evaporateur	Verdampferfühle r	sonda evaporador
FP	Sonda Prodotto	Product Probe	Sonde A Piquer	Kerntemperaturf uhler	Sonda Producto (De Imerção)
RN	Reattore Lampada U.V.	Ballast U.V. Lamp	Ballast Lampe U.V.	Vorschaltgerät UV-Lampe	Reator LÂMPADA U.V.
UV	Lampada U.V.	U.V. Lamp	Lampe U.V.	UV-Lampe	Lampada U.V.

COLLEGAMENTI ELETTRICI - ELECTRICAL CONNECTION
BRANCHEMENT ELECTRIQUE - ELEKTROANSCHLUSS
CONEXÃO ELÉTRICA

	IT	GB	FR	DE	PT
T1	Protezione Termica	Safety Thermostat	Thermostate de sur	Sicherheitsthermostat	Proteção Térmica
ME	Micro Ventilatore Evaporatore	Evaporator Fan Micro Switch	Micro Ventilateur Evaporateur	Microschalter Verdampferventilator	Microinterruptor Do Ventilador Evaporador
LP	Pressostato Bassa Pressione	Low Pressure Allarm	Alarme Basse Pression	Allarm Mindestdruck	Alarme Baixa Pressão
HP	Pressostato Alta Pressione	Hight Pressure Allarm	Alarme Haute Pression	Allarm Hochstdruck	Alarme Alta Pressão
RT	Relè Termico Compressore	Thermic Rele'	Relais Termique	Termischer Relais	Relè Térmico
K	Contattore Compressore	Power Rele'	Relais De Poissance	Leistungs Relais	Contactor De Potência
TR	Trasformatore Bassa Tensione Sonda Riscaldato	Transformer Low Tension Heated Probe	Transformateur Sonde A Piquer	Transformator Niederspannung Beheizterfuehler	Transformador Baixa Tensão Sonda Aquecida
RSS	Resistenza Riscaldamento Sonda Prodotto	Heater Food Probe	Resistance Chauffage Sonde A Piquer	Heizung Fuer Temperaturfuehler	Resistência Aquecimento Sonda Produto

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM – SCHALTBILD
SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ESQUEMA ELÉCTRICO

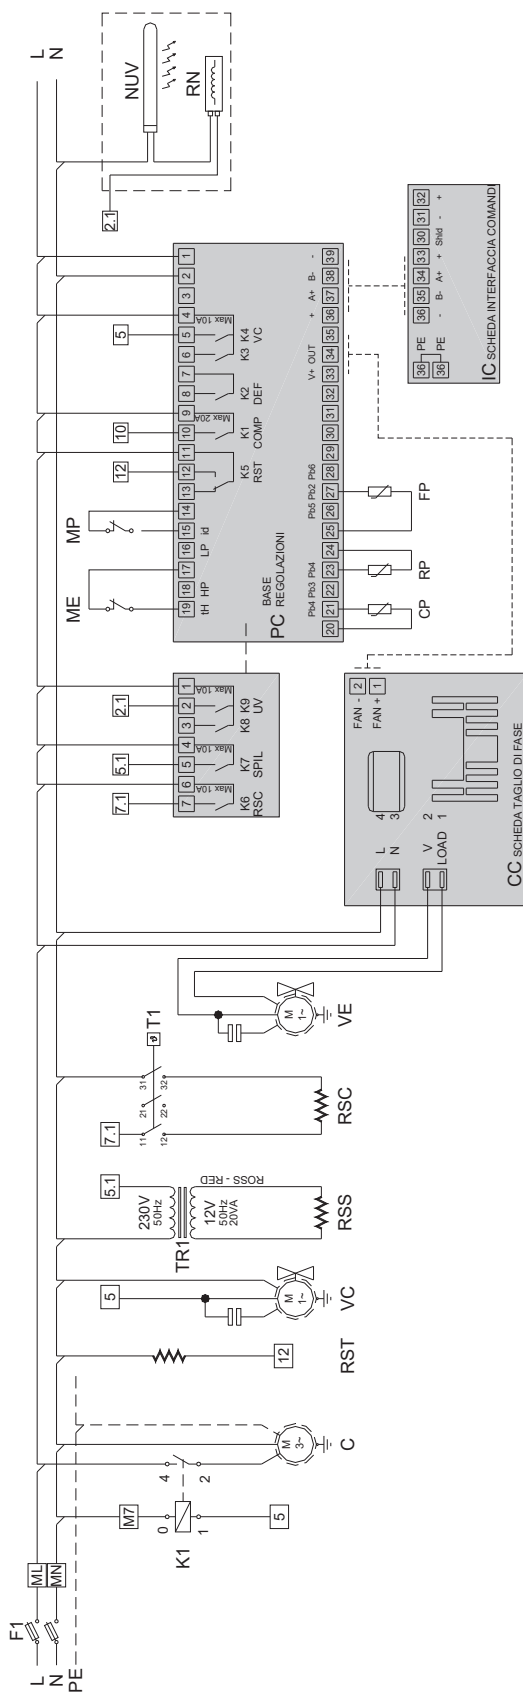

PC = SCHEDA BASE REGOLAZIONE POWER CARD	
1-2	= INGRESSO ALIMENTAZIONE 230 VAC <i>AC POWER SUPPLY INLET 230 VAC</i>
4-5	= USCITA VENTILATORI CONDENSATORE <i>CONDENSER FAN OUTLET</i>
9-10	= USCITA COMPRESSORE <i>COMPRESSOR OUTLET</i>
11-12	= USCITA RESISTENZA STIPITE <i>DOOR HEATER OUTLET</i>
14	= COMUNE USCITA ALLARMI <i>COMMON USCITA ALLARMI</i>
15	= INGRESSO ALLARMI PORTA <i>DOOR ALLARM INPUT</i>
17	= COMUNE USCITA ALLARMI <i>COMMON USCITA ALLARMI</i>
19	= INGRESSO MICRO DEFLETTOR EVAP. <i>EVAPORATOR MICRO DEFLECTION INLET</i>
20-21	= SONDA CONDENSATORE <i>CONDENSER SENSING</i>
23-24	= SONDA CELLA <i>ROOM PROBE</i>
25	= COMUNE SONDA PRODOTTO (SPILLONE) <i>COMMON ROOM PROBE (SPILLONE)</i>
25-27	= SONDINE SENSING <i>ROOM PROBE (1)</i>

PC = SCHEDA BASE REGOLAZIONE	POWER CARD
2.1 = USCITA LAMPADA U.V.	
4.1 = USCITA Sonda RISCALDATA	
5.1 = USCITA Sonda RISCALDATA	
HEATED PROBE OUTLET	
7.1 = USCITA RESISTENZA SCONGELAMENTO	
HEATED PROBE OUTLET	
IC = TASTIERA INTERFACCIA COMANDI	CARD CONTROL
33-36 = ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY
34-35 = COLLEGAMENTO DATI	CABLE
CC = SCHEDA TAGLIO DI FASE	PHASE CUT CARD
4 = INGRESSO ALIMENTAZIONE 230 VAC	
3 = INGRESSO ALIMENTAZIONE 230 VAC	
VAC POWER SUPPLY INLET 230 VAC	
2 = USCITA TAGLIO FASE VENT. EVAP.	
EM/FAN REQUIRED OUTLET	
1 = USCITA TAGLIO FASE VENT. EVAP.	

