




**MOD : SN170M-2L-R2**

**Production code : SFL006P001-DI**

**05/2025**

1N 230V~50Hz+PE

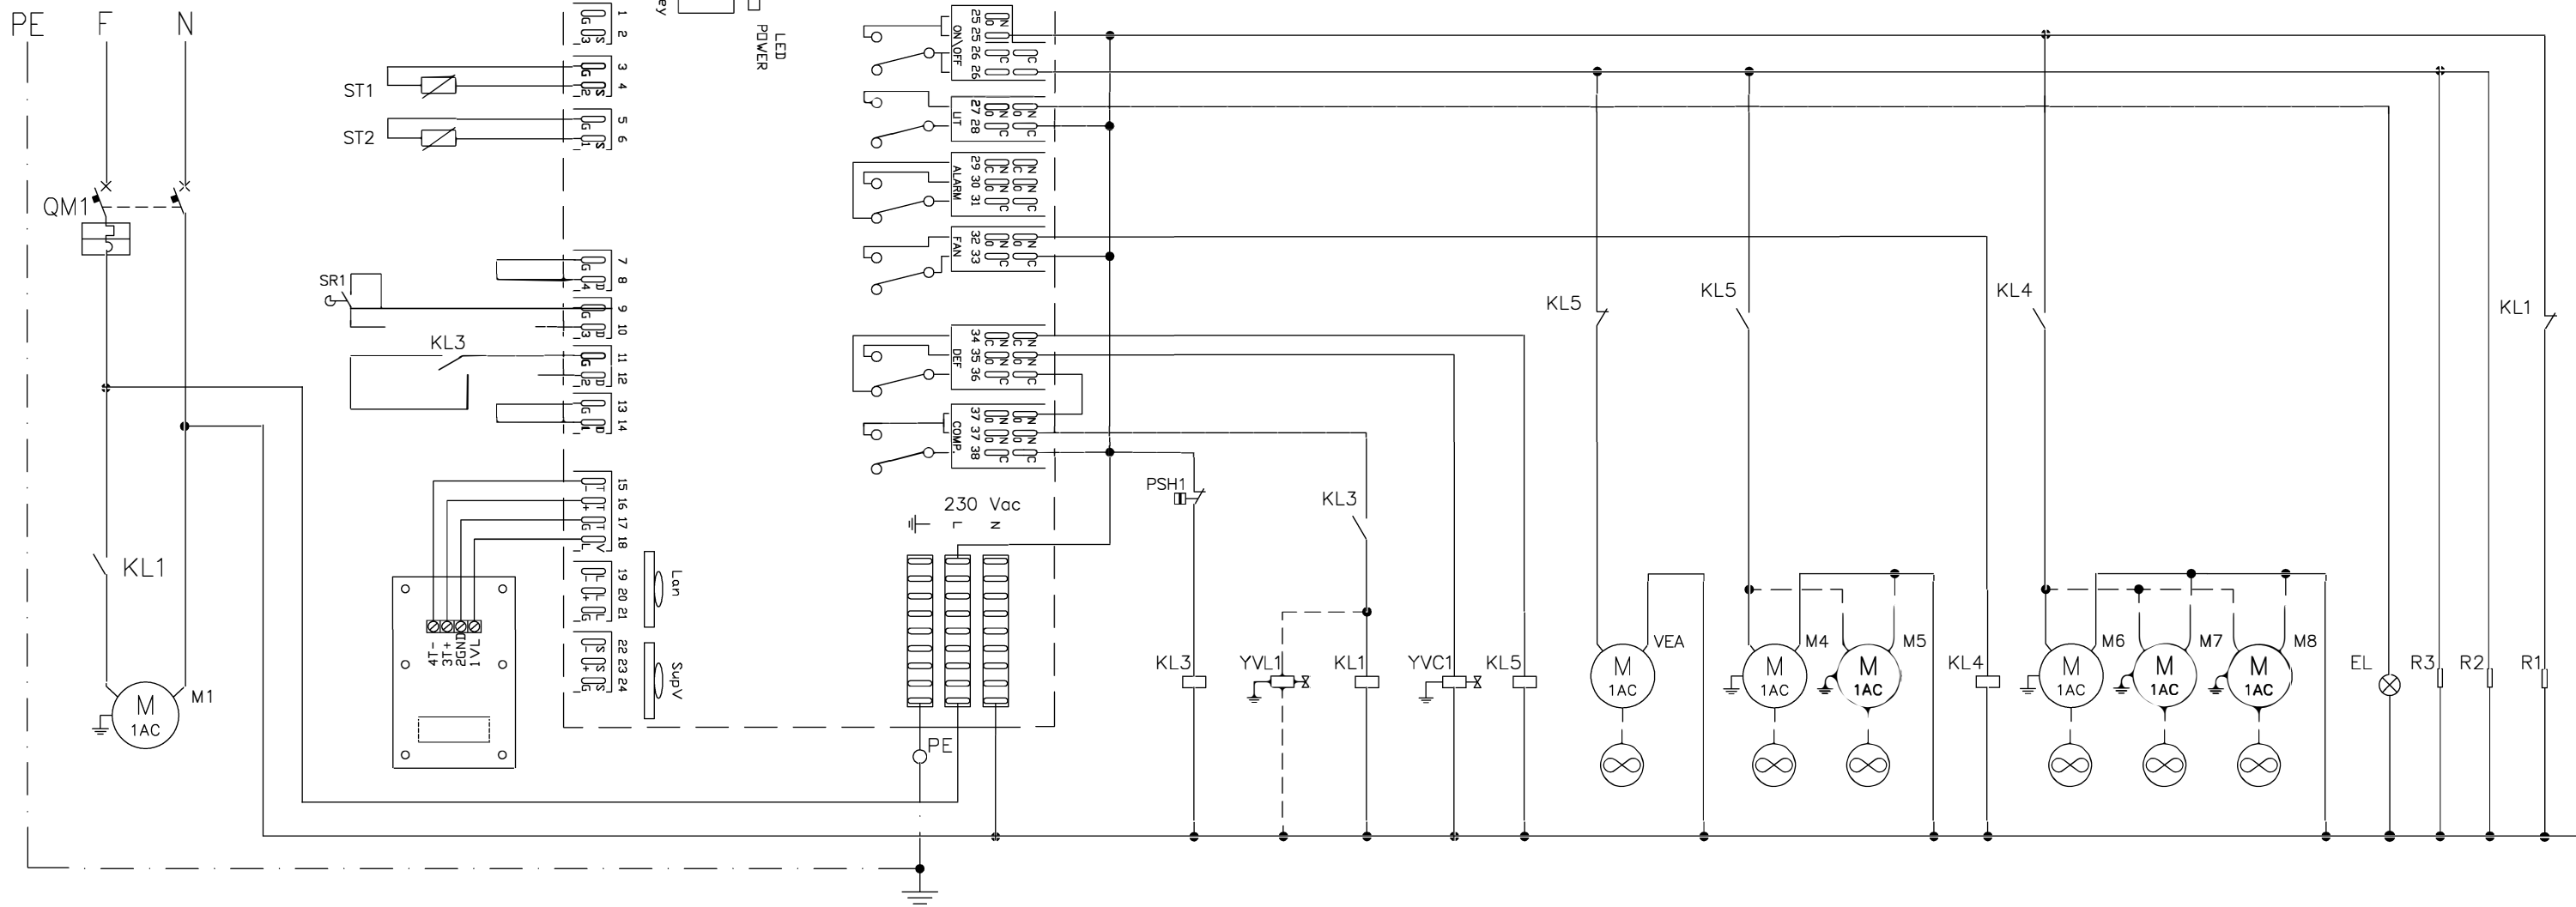

NB:YVL1-2 SOLO NEI MODELLI BT  
NB:YVL1-2 ONLY BT MODELS

LEGENDA:

F1=KRIWAN  
RIVB000001=CONTROLLO ELETTRONICO  
M1-2=COMPRESSORI  
M3-M4-M5=VENTOLE CONDENSATORE  
M6-M7-M8=VENTOLE EVAPORATORE  
R1-7=RESISTENZA CARTER  
R2=RESISTENZA PORTA  
R3=RESISTENZA SCARICO  
R4-5-6=RESISTENZE DI SBRINAMENTO  
YVL1-2=ELETTROVALVOLA LIQUIDO  
YVC1-2=ELETTROVALVOLA SBRINAMENTO  
PSH1-2=PRESSOSTATO DI MASSIMA  
PSL=PRESSOSTATO DI MINIMA  
BPV=REGOLATORE DI VELOCITA' VENT. COND.  
PPH1-2-3=PRESSOSTATI VENTOLE CONDENSATORE  
POM=PRESSOSTATO DIFFERENZIALE OLIO  
SR1=MICRO PORTA  
EL=LUCE CELLA

ST1=SONDA SBRINAMENTO  
ST2=SONDA TEMPERATURA  
TKL1=CLICSON COMPRESSORE  
XS1=PRESA CONNETTORE SONDE  
XP1=SPINA CONNETTORE SONDE  
XS2=PRESA CONN. VENT. EVAP. E RES. DI SBRIN.  
XP2=SPINA CONN. VENT. EVAP. E RES. DI SBRIN.  
XB1=MORSETTIERA SONDE  
XB2=MORSETTIERA VENT. EVAP. E RES. DI SBRIN.  
XB3=MORSETTIERA SONDE SULL'EVAPORATORE  
XB4=MORS. VENT. EVAP. E RES. DI SBRIN. SULL'EVAP.  
FV1=MONITOR DI TENSIONE  
QM1=MAGNETOTERMICO GENERALE  
KL1=RELE' COMPRESSORE 1  
KL2=RELE' COMPRESSORE 2  
KL3=RELE' PRESSOSTATI  
KL4=RELE' VENTOLE EVAPORATORE  
KL5=RELE' VENTOLE CONDENSATORE  
KT1=TEMPORIZZATORE COMPRESSORI  
VEA=VENTOLA ESTRAZIONE ARIA

LEGEND:

F1=KRIWAN  
ELECTRONIC CONTROL  
M1-2=COMPRESSORS  
M3-M4-M5=CONDENSER FANS  
M6-M7-M8=EVAPORATOR FANS  
R1-7=CRANKCASE HEATER  
R2=DOOR HEATER  
R3=DISCHARGE HEATER  
R4-5-6=DEFROST HEATERS  
YVL1-2=LIQUID ELECTROVALVE  
YVC1-2=DEFROST ELECTROVALVE  
PSH1-2=HIGH PRESSURE SWITCH  
PSL=LOW PRESSURE SWITCH  
BPV=CONDENSER FANS SPEED VARIATOR  
PPH1-2-3=CONDENSER FANS PRESSURE SWITCHES  
POM=OIL DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH  
SR1=DOOR MICRO  
EL=COLD LIGHT ROOM

ST1=DEFROST PROBE  
ST2=TEMPERATURE PROBE  
TKL1=COMPRESSOR CLICSON  
XS1=PROBES CONNECTOR OUTLET  
XP1=PROBES CONNECTOR PLUG  
XS2=CONN. OUTLET FOR EVAP. FANS AND DEFROST HEATERS  
XP2=CONN. PLUG FOR EVAP. FANS AND DEFROST HEATERS  
XB1=TERMINAL BOARD FOR PROBES  
XB2=TERMINAL BOARD FOR EVAP. FANS AND DEFROST HEATERS  
XB3=TERMINAL BOARD FOR PROBES IN THE EVAP.  
XB4=TERM. BOARD EVAP. FANS AND DEFROST HEATERS IN THE EVAP.  
FV1=VOLTAGE MONITOR  
QM1=MAIN MAGNETOTHERMAL  
KL1=COMPRESSOR 1 RELAY  
KL2=COMPRESSOR 2 RELAY  
KL3=PRESSURE SWITCHES RELAY  
KL4=EVAPORATOR FANS RELAY  
KL5=CONDENSER FANS RELAY  
KT1=COMPRESSORS TIMER  
VEA=AIR EXTRACTION FAN

|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|------|--|------------------|--|--|--|--|
| CLIENTE:<br><br>RIF.                                                                                         | DIMENSIONI DI INGOMBRO (LXPXH)                                                                             |  | INSONORIZZAZIONE | CONDENSATORE | RICEVITORE             | OLIO USATO | QUANTITA' OLIO                     | IMBALLO/PEDANA   | USCITA TUBI      |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | LXPXH                                                                                                      |  | ---              | ----         | ---                    | ---        | ---                                | ---              | ---              |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  | EVAPORATORE  | SBRINAMENTO            |            | FOGLIO                             | PED              |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  | -----        | -----                  |            | 1/1                                |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
| NOTE IMPIANTO MECCANICO:                                                                                     | MATERIALE A CORREDO:<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.                                                              |  |                  |              |                        |            |                                    | CATEGORIA:       |                  | ---  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    | APPROV. DISEGNO: |                  | ---  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    | PS HBP:          |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    | PS LBP:          |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    | GAS:             |                  | R290 |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | COMPRESSORI                                                                                                |  |                  | VOLTAGGIO    |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | N°                                                                                                         |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | 1                                                                                                          |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
| NOTE IMPIANTO ELETTRICO:                                                                                     | - Q.E.<br>SOLO MORSETTIERA<br>SOLO CABLAGGIO<br>A BORDO<br>REMOTO<br>C/LAVORO                              |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | - DIMENSIONI L__X P__X H__<br>- PIASTRA L__X H__<br>- CONTROLLO ELETTRONICO ____                           |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | PROTEZIONE COMPRESSORE:<br>- CON FUSIBILI<br>- CON MAGNETOTERMICI<br>- CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI  |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | PROTEZIONE CONDENSATORE:<br>- CON FUSIBILI<br>- CON MAGNETOTERMICI<br>- CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | PROTEZIONE EVAPORATORE:<br>- CON FUSIBILI<br>- CON MAGNETOTERMICI<br>- CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI  |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
| NOTE:                                                                                                        |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              |                        |            |                                    |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
| TOLLERANZE GENERALI:<br>TUBAZIONI: ±5mm<br>BASI: ±1mm<br>POSIZIONI: ±1mm<br>CAVI: -10mm +50mm<br>N:\Centrali |                                                                                                            |  |                  |              | ---                    |            | BLOCKSYS/SF M R290 220/1/50 C. 022 |                  |                  |      |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                            |  |                  |              | DISEGNATORE:<br>VIMINI |            | CODICE:<br>SF MONOCOMP ARIA        |                  | MATRICOLA:<br>-- |      |  | DISEGNO:<br>---- |  |  |  |  |