




MOD : DS15/B5-P9P

Production code : CV150PSVND97BH

04/2024

Rev.	Modification	Date
00	Prima Emissione	22/09/2022

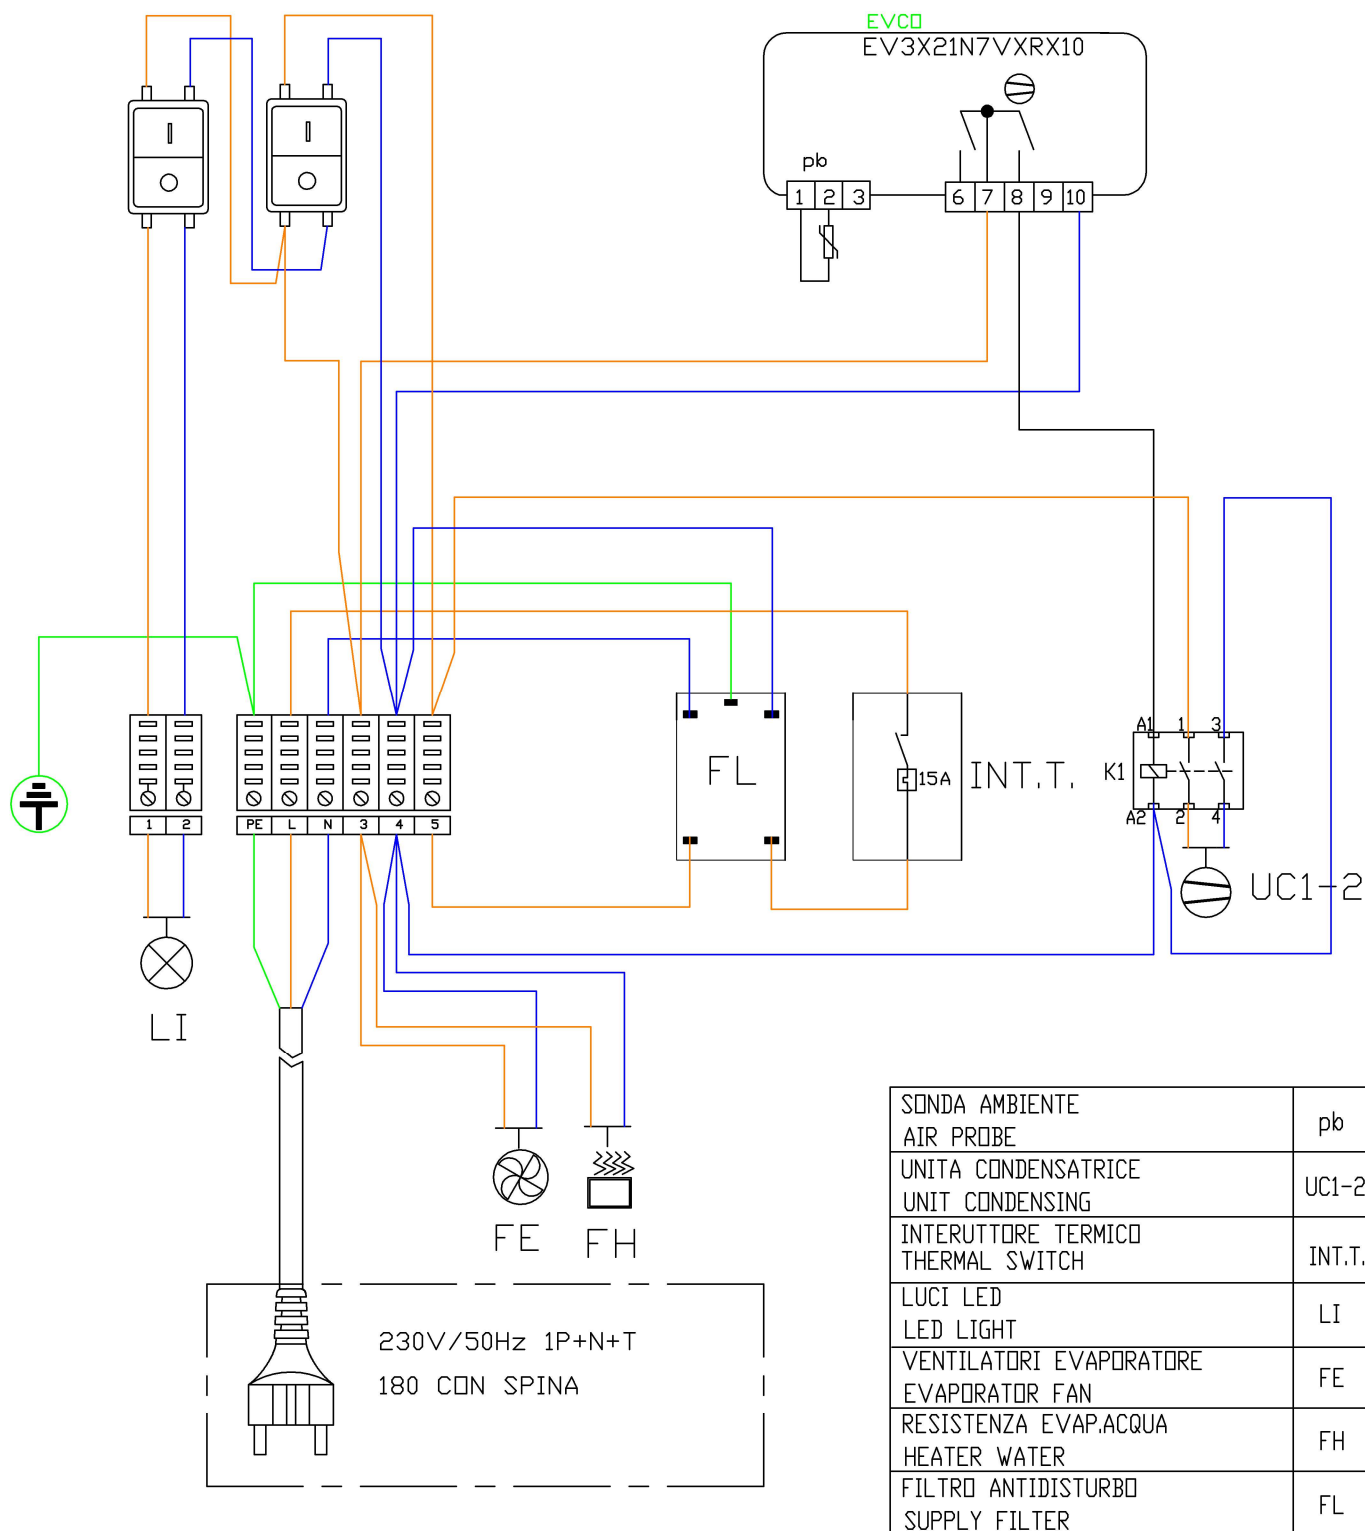

Approved By:	Elettrical Schematic		Date
Model	DALLAS		22/09/2022
Details:	180		Drawing Nr.
Dettagli:			220053

IL FRIGORIFERO DEVE ESSERE ALLACCIATO AD UN INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE ONNIPOLARE ADEGUATO ALLA POTENZA CON $i_d=0,03A$ E COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA