




**MOD : PD10/B5-R2**

**Production code : OM100PSVND97SH**

**07/2023**

| Rev. | Modification    | Date       |
|------|-----------------|------------|
| 00   | Prima Emissione | 22/09/2022 |
|      |                 |            |

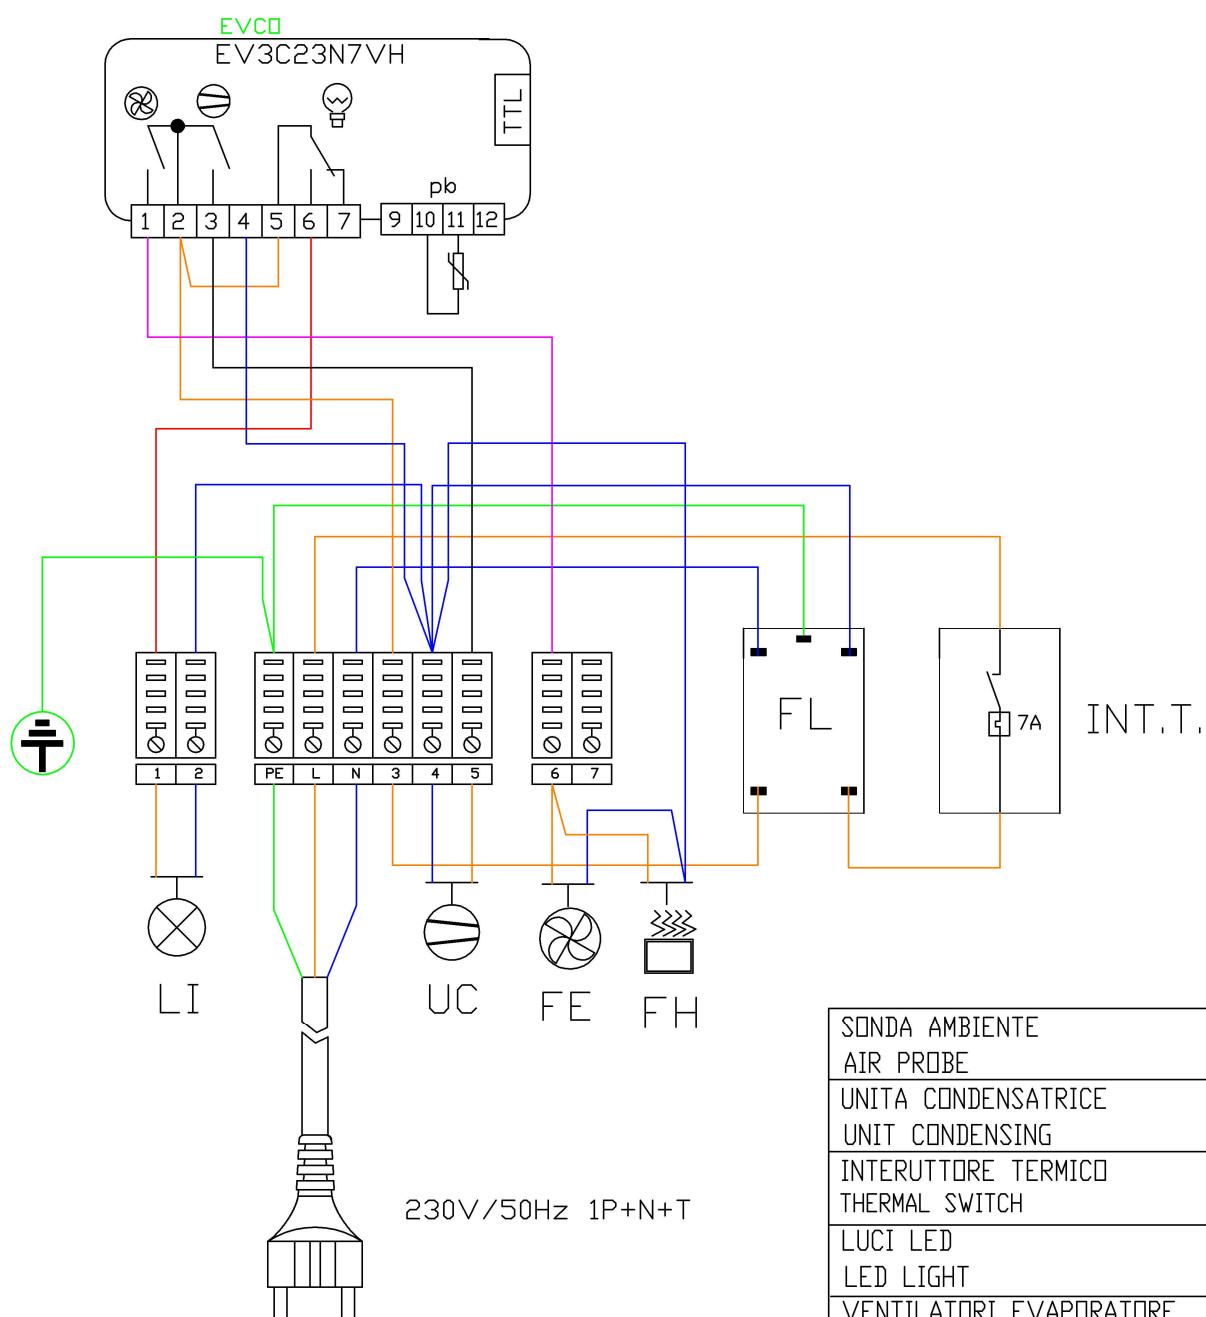

| Approved By: | Eletrical Schematic     |             | Date |
|--------------|-------------------------|-------------|------|
| Model        | MODENA LINE-PADOVA LINE | 22/09/2022  |      |
| Details:     | 70-100-120-150          | Drawing Nr. |      |
| Dettagli:    | STANDARD                | 220056      |      |

IL FRIGORIFERO DEVE ESSERE ALLACCIATO AD UN INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE ONNIPOLARE ADEGUATO ALLA POTENZA CON id=0,03A E COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA