



MOD : AN120M-1C-R2

Production code : BYWS251LA10P11-DI

05/2025

A

B


C

D


E

F

COMPRESSORE: COMPRESSOR:	EMX6181U	EHU6214U	NEU6220U	NEX2180UB	NTX2211U	NORMA: NORM:CECEI EN 60204-1			
CORRENTE MASSIMA: MAXIMUM CURRENT:	3.9A	5.9A	6A	5,9A	8,3A	TENSIONE ESERCIZIO: POWER SUPPLY:230V / 1F+N~ / 50Hz / ±10%			
CORRENTE ASSORBITA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO:	2A	3,1A	4,3A	3,5A	5A	TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI: AUXILIARY CIRCUITS VOLTAGE:230V			
CURRENT CONSUMPTION AT WORKING POINT:						TENSIONE CONTROLLO ELETTRONICO: ELECTRONIC CONTROL POWER SUPPLY:230V			
POTENZA ASSORBITA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO:	0,36kW	0,57kW	0,78kW	0,65kW	0,91kW				
POWER CONSUMPTION AT WORKING POINT:									
CONDIZIONI DI LAVORO / WORKING POINT:	MT	MT	MT	LT	LT	CORRENTE CORTO CIRCUITO: SHORT CIRCUIT CURRENT:I _{cc} 6kA		CODICE MACCHINA: MACHINE CODE:-	
MT: T _c =50°C T _e =-10°C						LT: T _c =50°C T _e =-30°C	Ref: R290	NORMA RIF: NORM REF:CEI EN 60947-2	CODICE QUADRO ELETTRICO: ELECTRICAL BOARD CODE:5603-1095

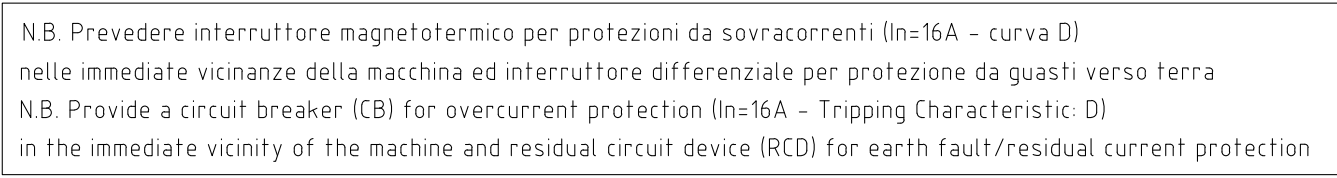

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

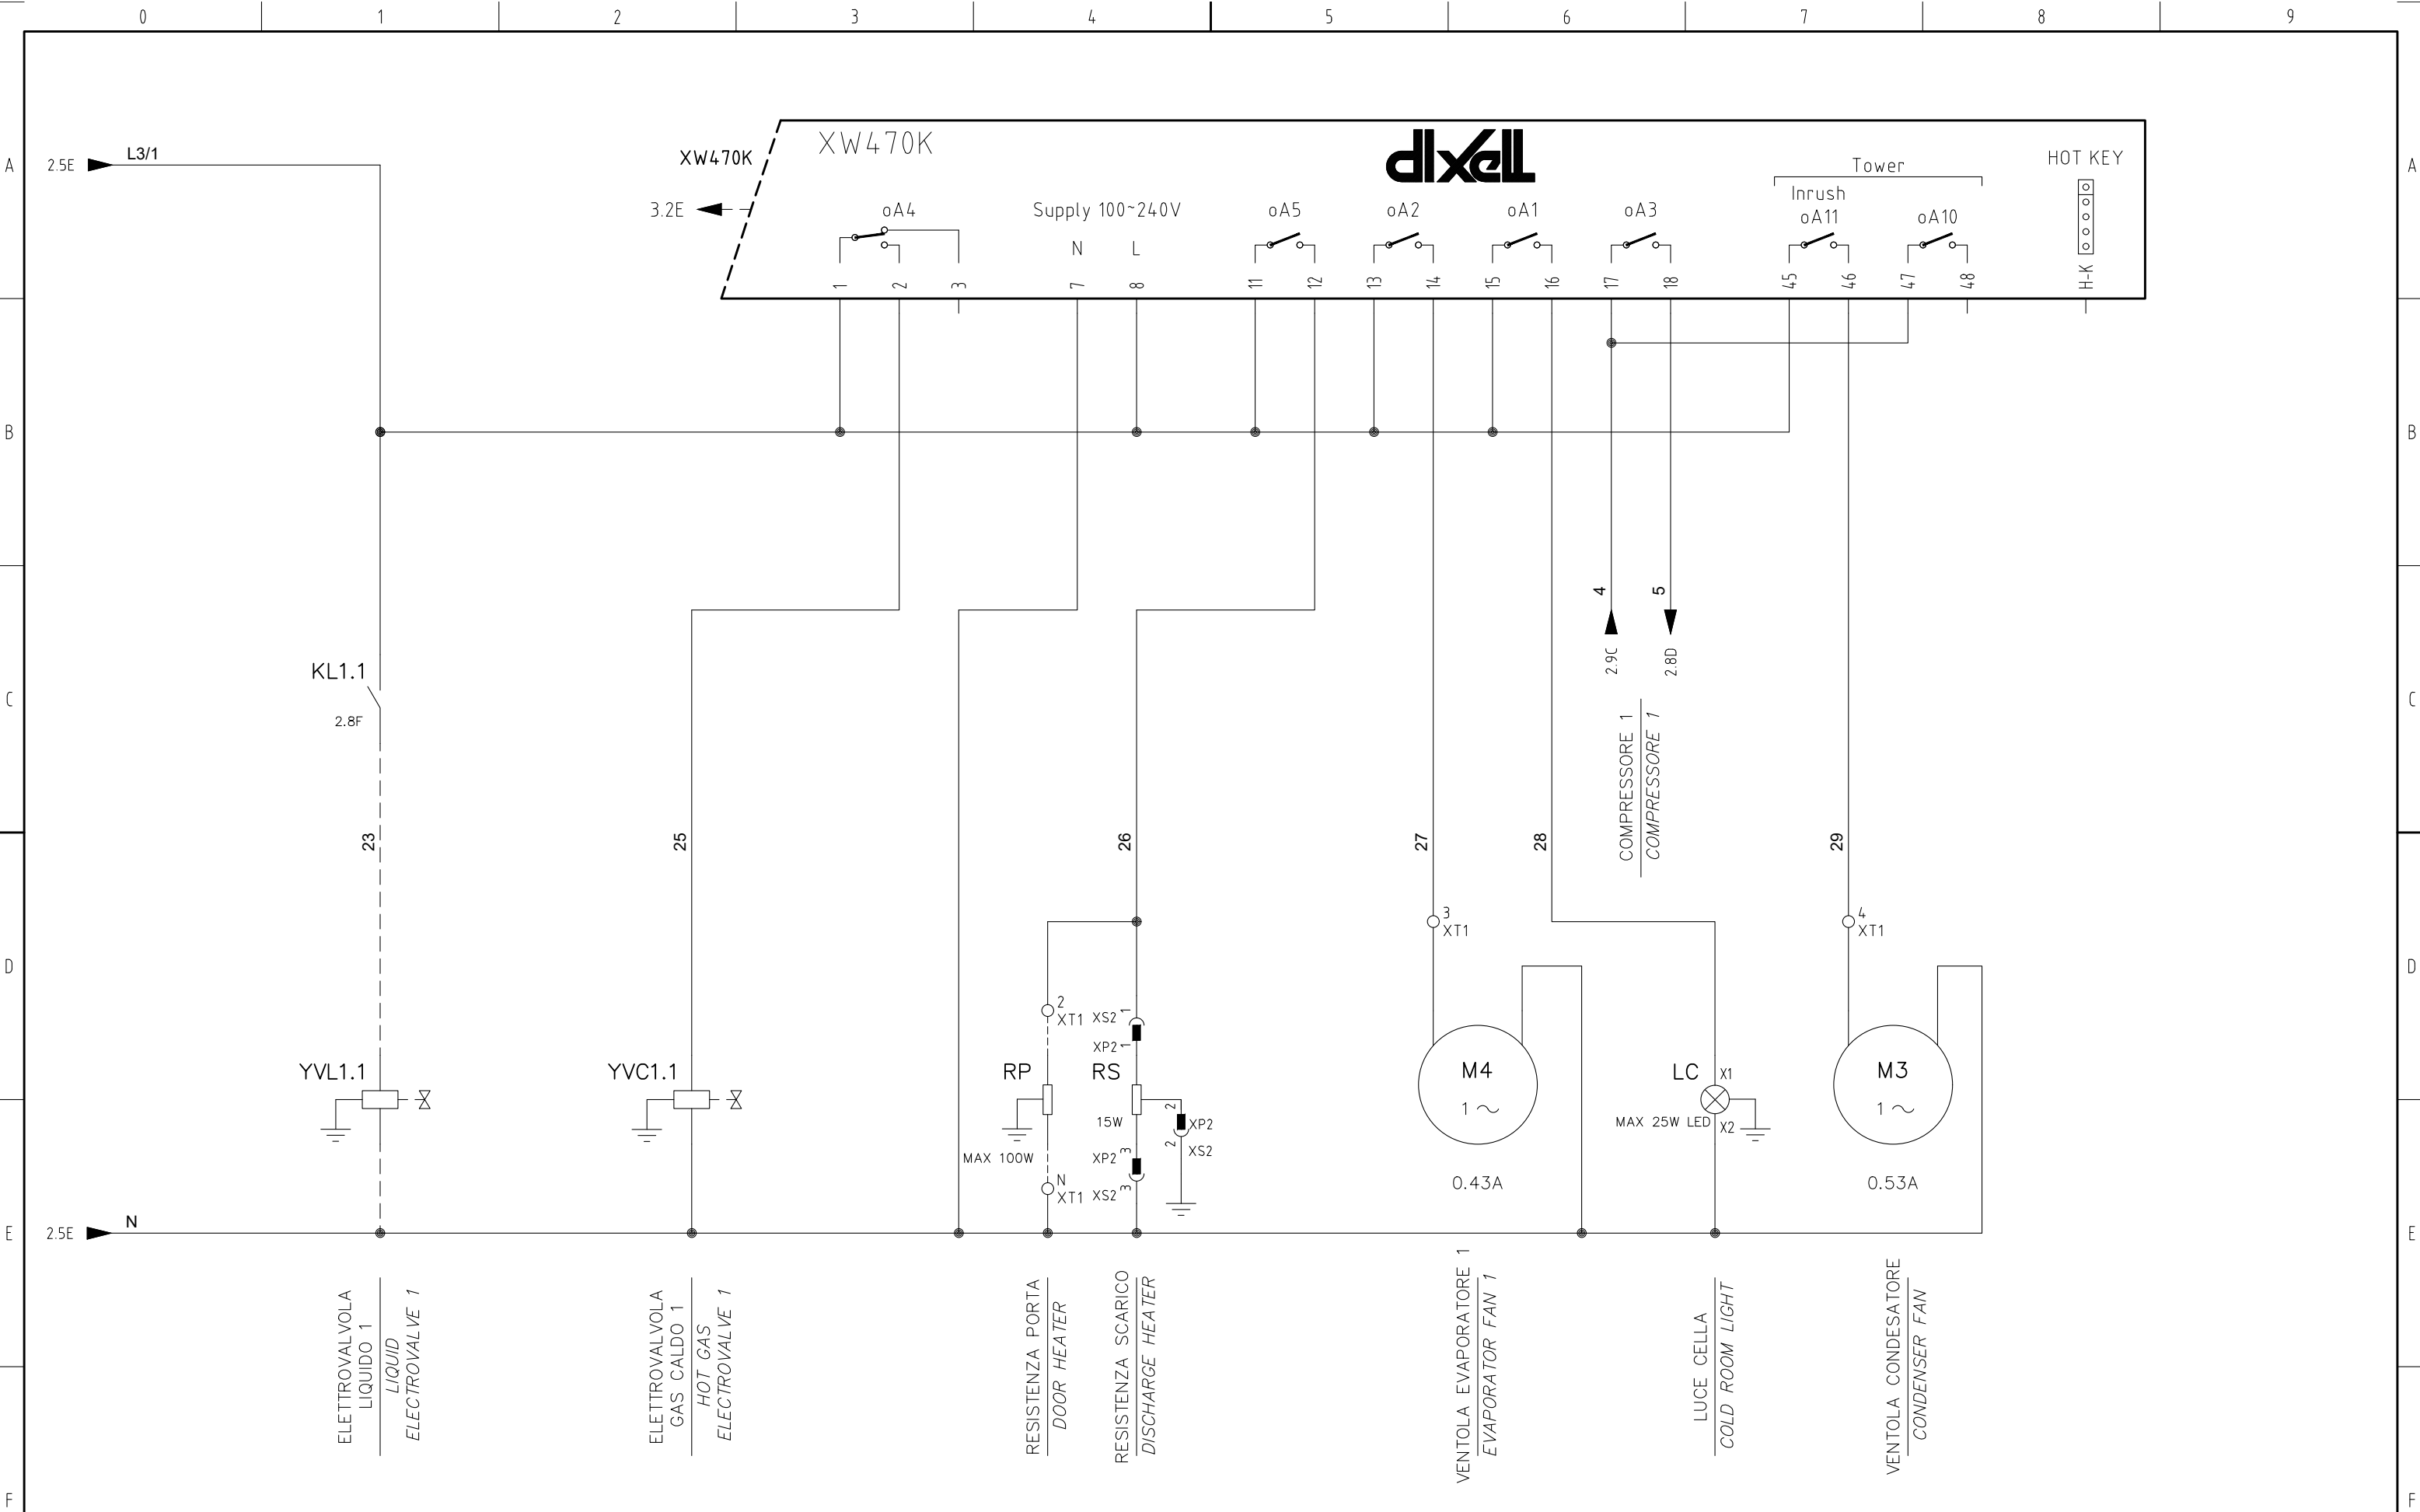

				DATA	01/08/24						
02	AGG. MATERIALE	16/10/24	MASSI	DISEGN.	GIANNOTTI						
01	AGG.MORSETTI	12/09/24	GIANNOTTI	VISTO							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE :	OUTPUTS STRUMENTO ELETTRONICO ELECTRONIC INSTRUMENT OUTPUTS	5602-1095	FG. 4 7 F.S. 5

A



A

E

E

F.G.	5	7
.S.	6	

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D


E

F

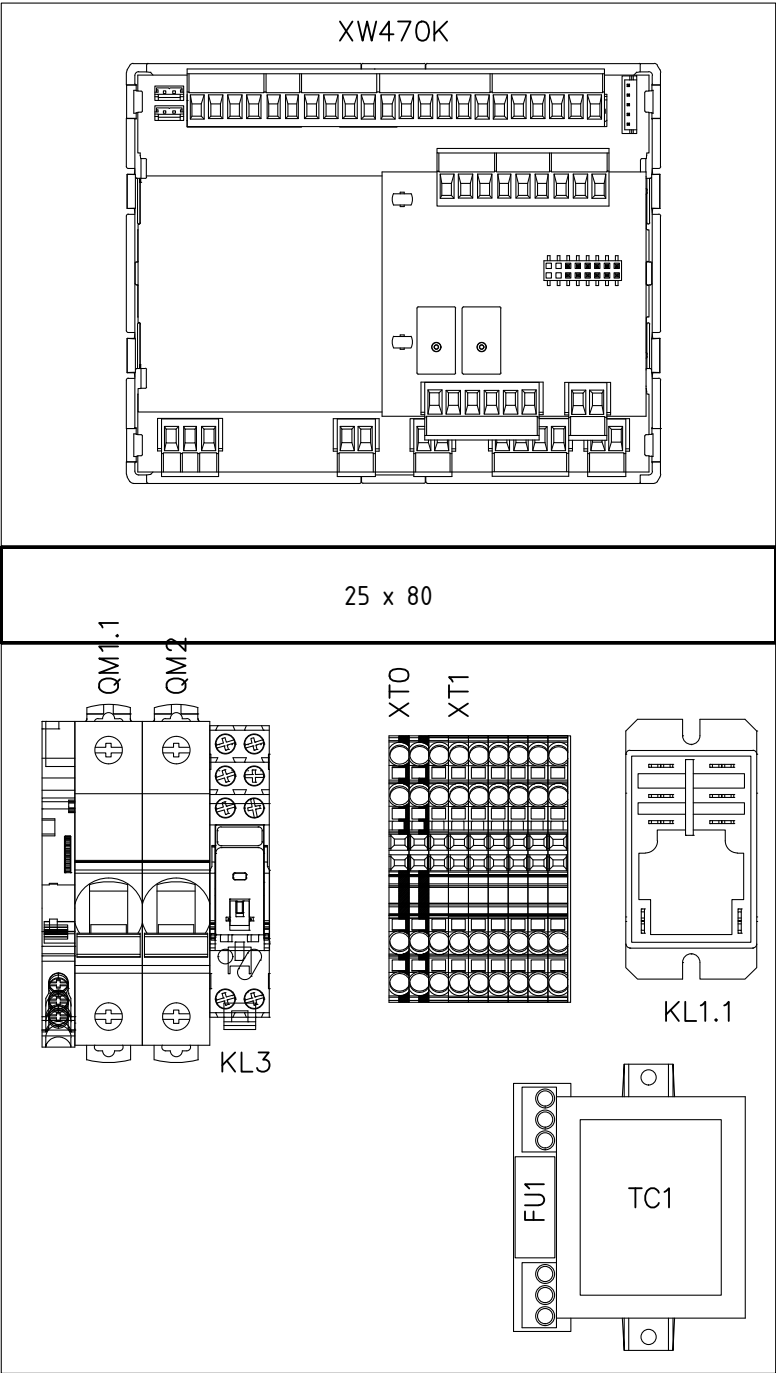

PIASTRA 205x361
SCALA 1:2

				DATA	01/08/24							=
02	AGG. MATERIALE	16/10/24	MASSI	DISEGN.	GIANNOTTI							+
01	AGG.MORSETTI	12/09/24	GIANNOT	VISTO								FG. 6 7
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE :	LAYOUT INTERNO INTERNAL LAYOUT		5602-1095	F.S. 7

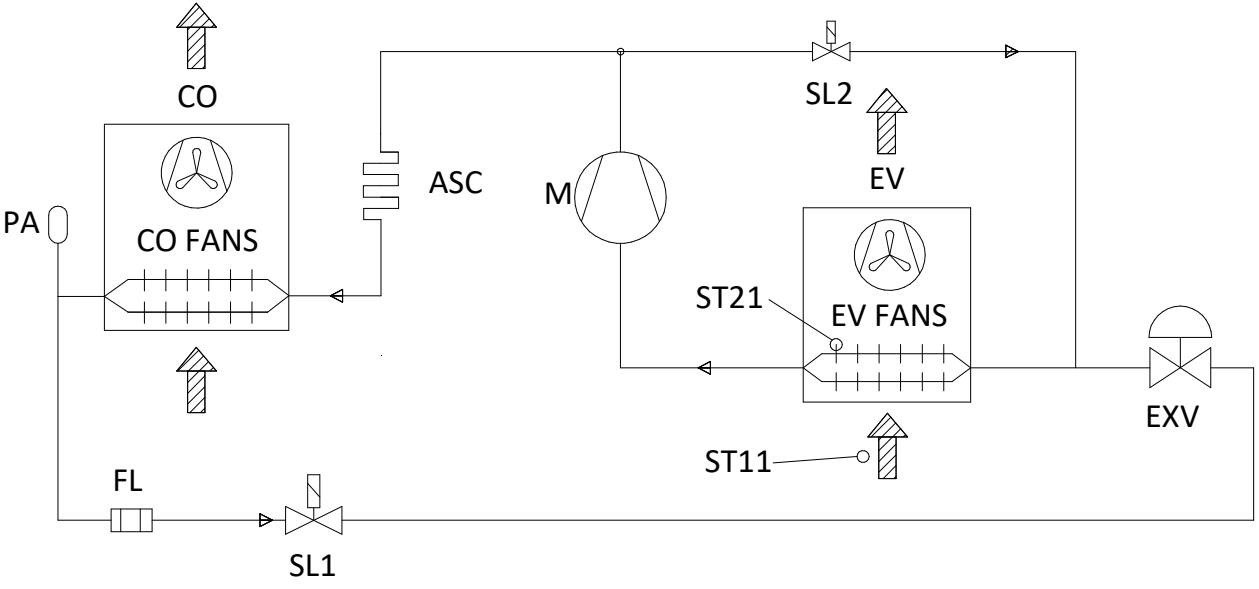CLIENTE: _ _ _ _ _	DIMENSIONI DI INGOMBRO (LXPXH)	INSONORIZZAZIONE	CONDENSATORE	RICEVITORE	OLIO USATO	QUANTITA' OLIO	IMBALLO/PEDANA	USCITA TUBI					
	LXPXH	---	---	---	---	---	---	---					
			EVAPORATORE	SBRINAMENTO		FOGLIO 1/3	PED						
RIF.	MATERIALE A CORREDO:						CATEGORIA:	ART 4.3					
NOTE IMPIANTO MECCANICO:							APPROV. DISEGNO:	---					
							PS HBP:	24 bar					
							PS LBP:	14,6 bar					
							GAS:	R290					
						APPROVATO							
						FIRMA	UGOLINI F.						
						TIPO DI MODIFICA	EMISSIONE DISEGNO						
						DATA	18/06/2024						
						NR. REV.	00						
TOLL. GENERALI: TUBAZIONI: ±5mm BASI: ±1mm POSIZIONI: ±1mm CAVI: -10mm+50mm N:entrali						DISEGNATORE UGOLINI F.		CODICE:		MATRICOLA:		DISEGNO: _ _ _ _ _	

CLIENTE: _ _ _ _	DIMENSIONI DI INGOMBRO (LXPXH)	INSONORIZZAZIONE	CONDENSATORE	RICEVITORE	OLIO USATO	QUANTITA' OLIO	IMBALLO/PEDANA	USCITA TUBI			
	LXPXH	---	---	---	---	---	---	---			
			EVAPORATORE	SBRINAMENTO		FOGLIO 2/3	PED				
RIF.	MATERIALE A CORREDO:						CATEGORIA:		ART 4.3		
NOTE IMPIANTO MECCANICO:							APPROV. DISEGNO:		---		
							PS HBP:		24 bar		
							PS LBP:		14,6 bar		
							GAS:		R290		
TOLL. GENERALI: TUBAZIONI: ±5mm BASI: ±1mm POSIZIONI: ±1mm CAVI: -10mm+50mm N:entrali				DISEGNATORE UGOLINI F.		CODICE:		MATRICOLA:		DISEGNO: _ _ _ _	

CLIENTE: ____ _	DIMENSIONI DI INGOMBRO (LXPXH)	INSONORIZZAZIONE	CONDENSATORE	RICEVITORE	OLIO USATO	QUANTITA' OLIO	IMBALLO/PEDANA	USCITA TUBI																																								
	LXPXH	----	-----	----	----	----	----	----																																								
			EVAPORATORE	SBRINAMENTO		FOGLIO	PED																																									
			-----	-----		3/3																																										
RIF.	MATERIALE A CORREDO: - - - - -						CATEGORIA:	----																																								
NOTE IMPIANTO MECCANICO:							APPROV. DISEGNO:	---																																								
							PS HBP:																																									
							PS LBP:																																									
							GAS:	R290																																								
<table><tr><td colspan="3"></td><td>APPROVATO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>FIRMA</td><td>UGOLINI F.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>TIPO DI MODIFICA</td><td>EMISSIONE DISEGNO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>DATA</td><td>18/06/2024</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>NR. REV.</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												APPROVATO								FIRMA	UGOLINI F.							TIPO DI MODIFICA	EMISSIONE DISEGNO							DATA	18/06/2024							NR. REV.	00			
			APPROVATO																																													
			FIRMA	UGOLINI F.																																												
			TIPO DI MODIFICA	EMISSIONE DISEGNO																																												
			DATA	18/06/2024																																												
			NR. REV.	00																																												
				TOLL. GENERALI: TUBAZIONI: ±5mm BASI: ±1mm POSIZIONI: ±1mm CAVI: −10mm+50mm																																												
				DISEGNATORE UGOLINI F.		CODICE:		MATRICOLA:	DISEGNO: -----																																							
				N:entrali																																												